消防申請に関して、初めにお読みください。

消防申請が必要なケース

舞台本番中にタバコを吸ったり火を使う演出、
サプライズでバースデーケーキのロウソク、
油性スモークマシンを使う予定はありませんか？

これら舞台演出によって、消防署に申請が必要なケースがあります。

（注）改正健康増進法により、建物内（舞台含む）は禁煙です。
　　演出で使用する場合は、ネオシーダ等を使用するなど工夫してください。

下記にあげるものが消防申請が必要になる例です。

スモークマシン用専用液	**油性**の専用液を使用する場合。
ガソリン・ベンジン・アセトン 灯油・軽油等	引火性の液体。 ※左記の他にもあるので、不明な時は消防署に問い合わせください。
火薬	パーティークラッカーにも使用されています。
裸火	ロウソク・マッチ・ライター・花火・トーチ・ ニクロム線露出の電熱器

※上記の他にも、申請が必要な場合があります。　迷ったら消防署にお問い合わせください。

フェニーチェ堺管轄の消防署・部署　「堺消防署・予防課」072-244-0219

★消防署に申請する時に必要な書類★

①申請書	「喫煙・裸火・危険物品持ち込み許可申請書」 堺市消防局のホームページからダウンロード可能
②配置図面	舞台のどこで使用するか、また監視員や消火器の配置場所が 記載された図面。
③周辺地図	フェニーチェ堺周辺地図

※申請内容によっては、上記の他に提出書類（例：成分表）を求められる場合があります。

申請が許可されると、消防署から「許可通知書」が発行されます。

★フェニーチェ堺に提出が必要な書類★

①許可通知書	消防署が発行した、**「許可通知書」の原本**
②配置図面	舞台のどこで使用するか、また監視員や消火器の配置場所が 記載された図面。（消防署に提出したものと同じもの）
③スケジュール	スモークや裸火などが、いつ使用するかが記載された、 タイムスケジュール表。

様式第１号（第４条関係）

喫　　煙
裸 火 の 使 用 の許可申請書
危険物品の持込み

令和　年　　月　　日

堺市　　消防署長　殿

申請者
住所

電話番号
氏名

堺市火災予防条例第３３条第１項ただし書の規定により　喫煙／裸火の使用／危険物品の持込み　について

許可されるよう申請いたします。

指定場所	所在地	堺市堺区翁橋町2－1－1 （電話番号　0722320220）
	名　称	堺市民芸術文化ホール　フェニーチェ堺
	用　途	劇場
許可を受けようとする行為	内　容	
	期　間	令和　年　月　日　時～　年　月　日　時
	理　由	
消火設備及び特に火災予防上講じた措置		
防火管理者（責任者）氏名		堺市民芸術文化ホール副館長 磯田　直弘

※　受　付　欄	※　経　過　欄	※　許　可　欄

備考

１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　許可を受けようとする場所の詳細図及び付近の略図を添付すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

フェニーチェ堺周辺地図



申請書記載例

様式第１号（第４条関係）

~~喫　　煙~~
裸 火 の 使 用 の許可申請書
危険物品の持込み

●年　●月　　●日

堺市　　消防署長　殿

申請者
住所　大阪府堺市　○区×町12-34
電話番号　072-123-456
氏名　　堺　太郎　㊞

堺市火災予防条例第３３条第１項ただし書の規定により ~~喫煙~~
裸火の使用
危険物品の持込み
について

許可されるよう申請いたします。

指定場所	所在地	大阪府堺市堺市翁橋町2-11（電話番号072-232-0220）
	名　称	堺市民芸術文化ホール　フェニーチェ堺　大ホール
	用　途	劇場
許可を受けようとする行為	内　容	タバコ喫煙、スモークマシンの使用
	期　間	令和○年○月○日～令和○年○月○日
	理　由	舞台演出効果を高めるため
消火設備及び特に火災予防上講じた措置		消化バケツの配置、消火器の配置、責任者の配置 詳細は別紙参照
防火管理者（責任者）氏名		堺市民芸術文化ホール副館長 磯田　直弘

※　受　付　欄	※　経　過　欄	※　許　可　欄


備考

１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　許可を受けようとする場所の詳細図及び付近の略図を添付すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

配置図記載例

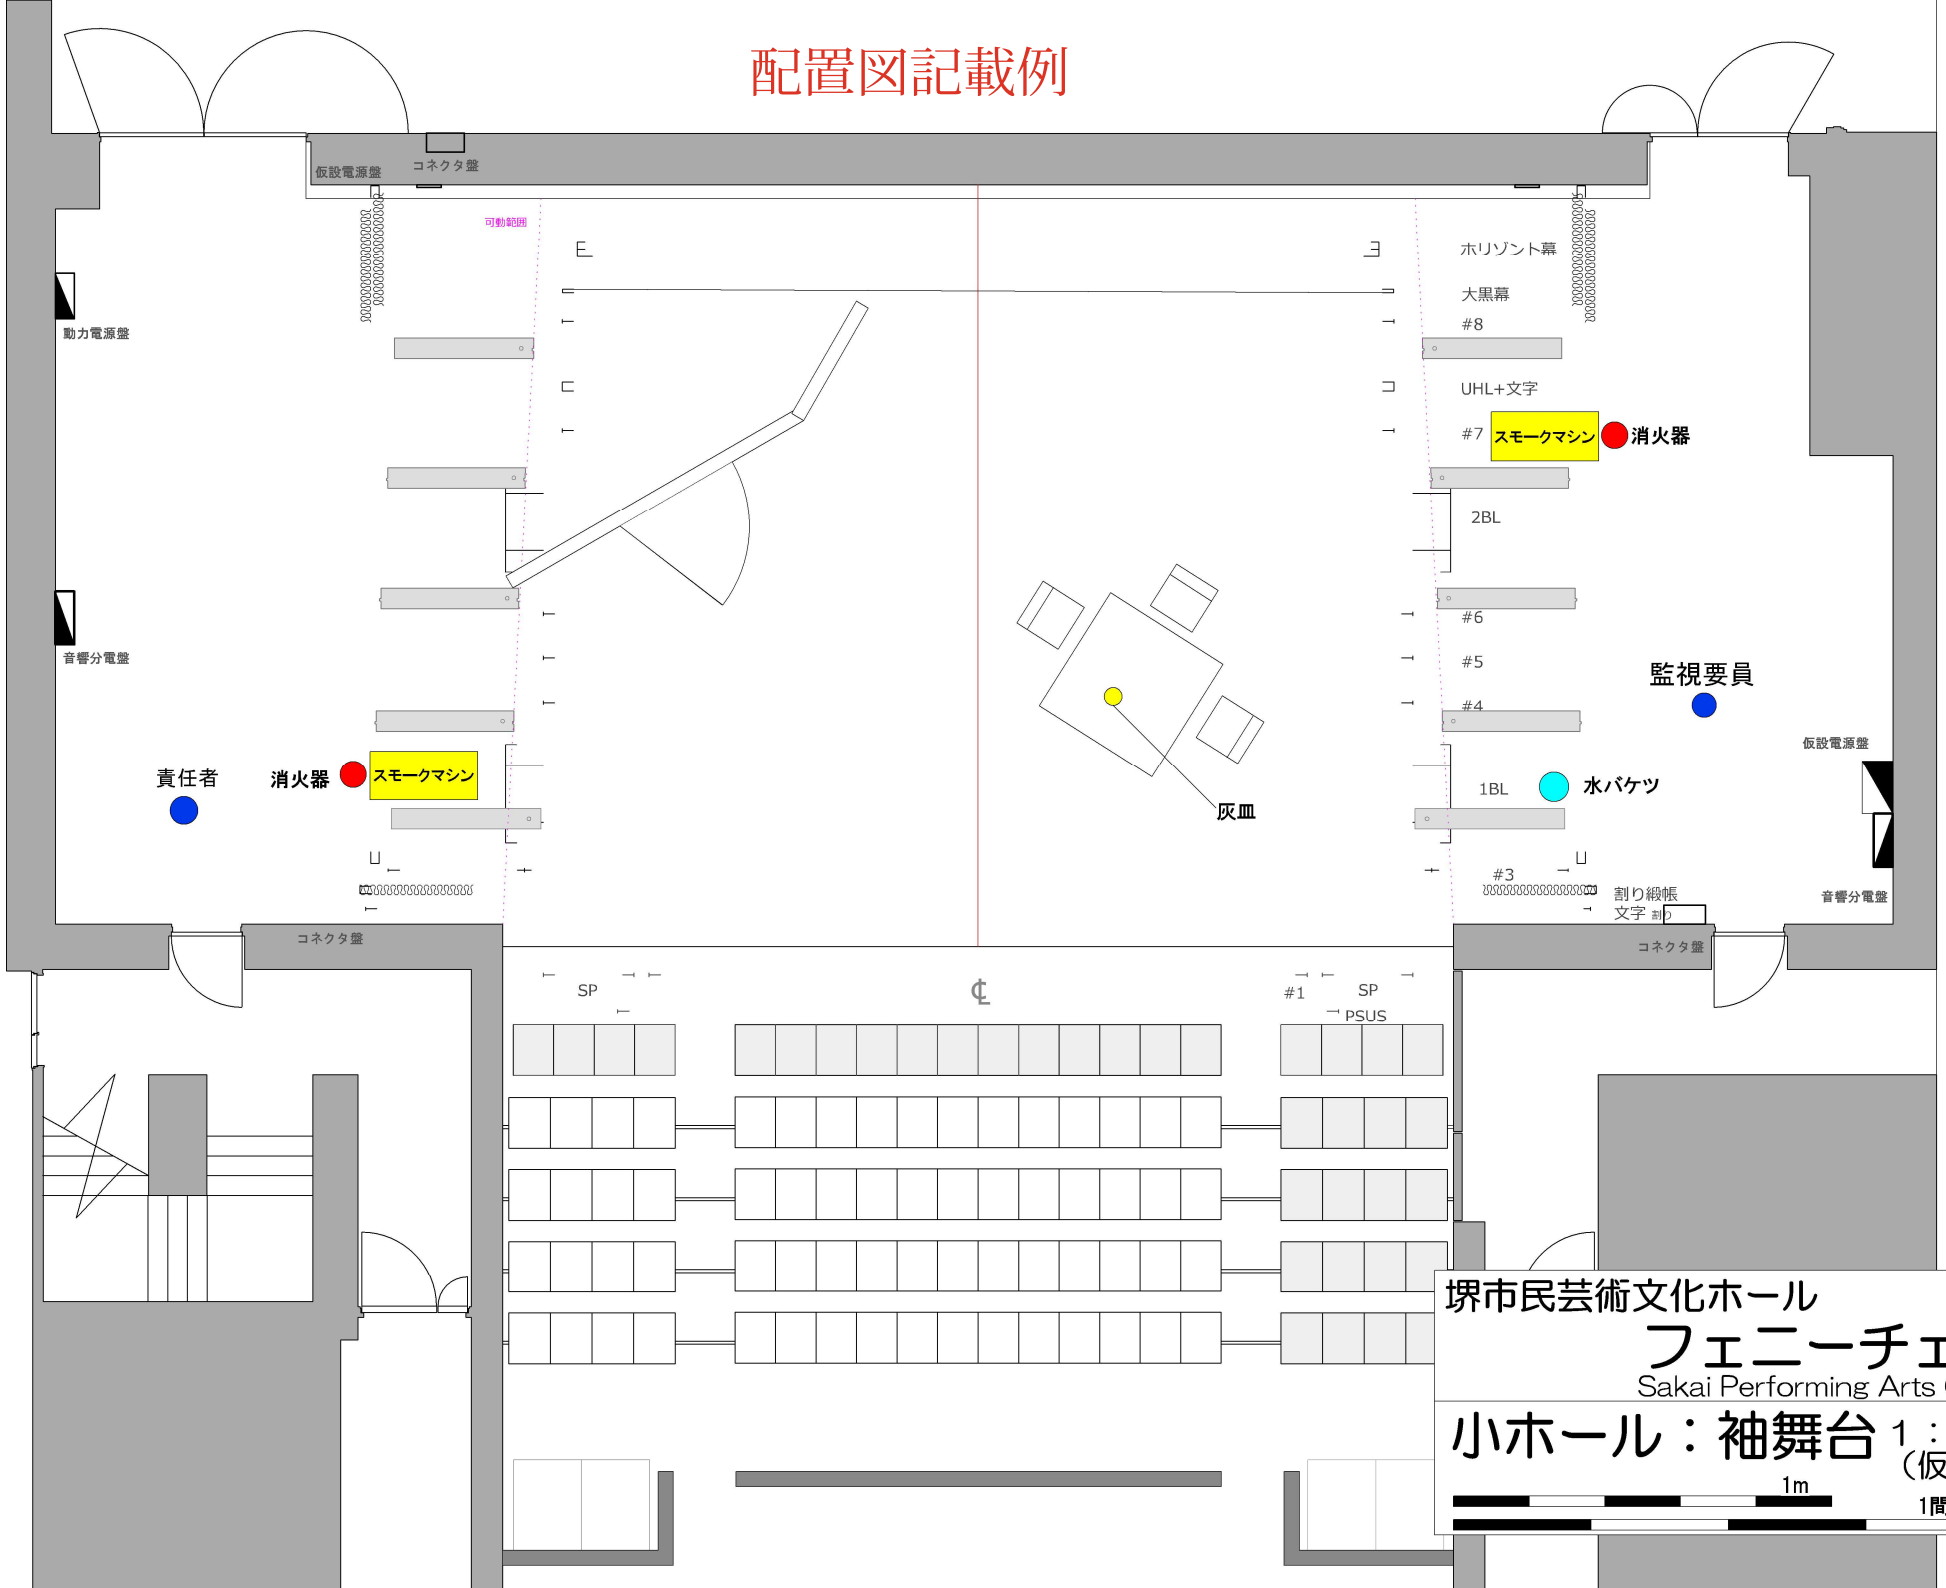

堺市民芸術文化ホール

フェニーチェ堺

Sakai Performing Arts Center

小ホール：袖舞台 1：100（仮図面）

1m

1間

スケジュール記載例

タイムスケジュール

5/30

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
仕込み			休憩	明かりつくり				休憩	手直し	リハーサル		手直し	退館	
				←　スモークーーーーーーーーー→						←スモーク---→ ※喫煙				

5/31

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
手直し			休憩		開場	本番１		チェック	休憩	開場	本番２		撤去	退館
					←ーースモークーー→ ※喫煙					←ーースモークーー→ ※喫煙				

スモーク使用時間

５/30　明かりつくり時　13:00~17:00　リハーサル時　19:00~21:00

5/31　本番１ 13:30(開場時より）～16:00　　本番2 18:00（開場時より）～20:30

舞台上喫煙

5/30 リハーサル時　20：10頃から約２分間

5/31 本番１　15：10頃から約2分間　　本番２　19:40頃から約2分間

成分表例

ＶＩ－ＣＯＵＮＴ　ＣＯＭＰＡＣＴ

ＶＩ－ＣＯＵＮＴ　ＣＯＭＰＡＣＴは、ＭＫ－Ｖの後継機種で、炭酸ガス、専用オイル（オンジナNo１５）を使用するオペレーションは同様ですが、新機能も含め更に使い易く改善されました。

特　　徴

◎スモークオイルは植物油が主成分で無害、刺激臭はありません。
◎煙りの粒子（濃度）の調整によりムラなく拡散。
◎オイルタンクに窓及びメーター表示があり、オイル残量が一目瞭然
◎デジタル温度計によりヒーター温度の確認が容易、更にヒーターの温度を設定する事によりパルススモークが可能。

アプリケーション

●救助訓練・・・・・・航空会社、海上救命、消防機関での火災救助訓練
●非難訓練・・・・・・病院、学校、デパート、工場他、一般企業及び公共施設機関
●リークテスト・・・・コンテナ、貨物車等、密封を必要とする物のリークテスト、空調設備会社、アスベスト除去作業、建築物、ガス配管等のリークテスト
●空気流モニター・・・実験室、研究所での風洞テスト、空調機器関係の空気流テスト
●演出効果・・・・・・劇場、ＴＶスタジオ等での各種演出効果
●ライティング効果・・舞台、ＴＶ、コンサート、ディスコ照明等

仕様

寸　　法	４１６㎜（Ｄ）×１７５㎜（Ｗ）×３４１㎜（Ｈ）
重　　量	１６㎏
消費電力	１１０Ｖ／ＡＣ　１１００Ｗ
最大出力	７１㎥／分（１．５ｍ視界）
連続出力	４５分（スモーク粒子サイズ調整可０．１～５ミクロン）
タンク容量	１．２リットル
プリヒートタイム	３～４分
使用オイル	シェル・オンジナオイルNo１５


コンセプト

Concept Engineering Limited

VI-COUNT COMPACT

仕様書

発煙剤名	シェル オンジナ オイル 15 (薬用ホワイトオイル)
分類	危険物　第四類第三石油類(非水溶性)
重量	12Kg
寸法	176W×344H×416Dmm(ネジ、プラグ等の突起含まず)
臭気など	無刺激臭・無害
電源	110V AC 50/60Hz 1100W
タンク有効容量	1.3L
最大出力	150m^3/分　(1.5m 視界)
連続出力時間	約40 分(最大出力時)※
プリ・ヒート・タイム	約 4 分
CO2 ボンベ容量	2キロまたは7キロ
発煙コントロール	0～120psi

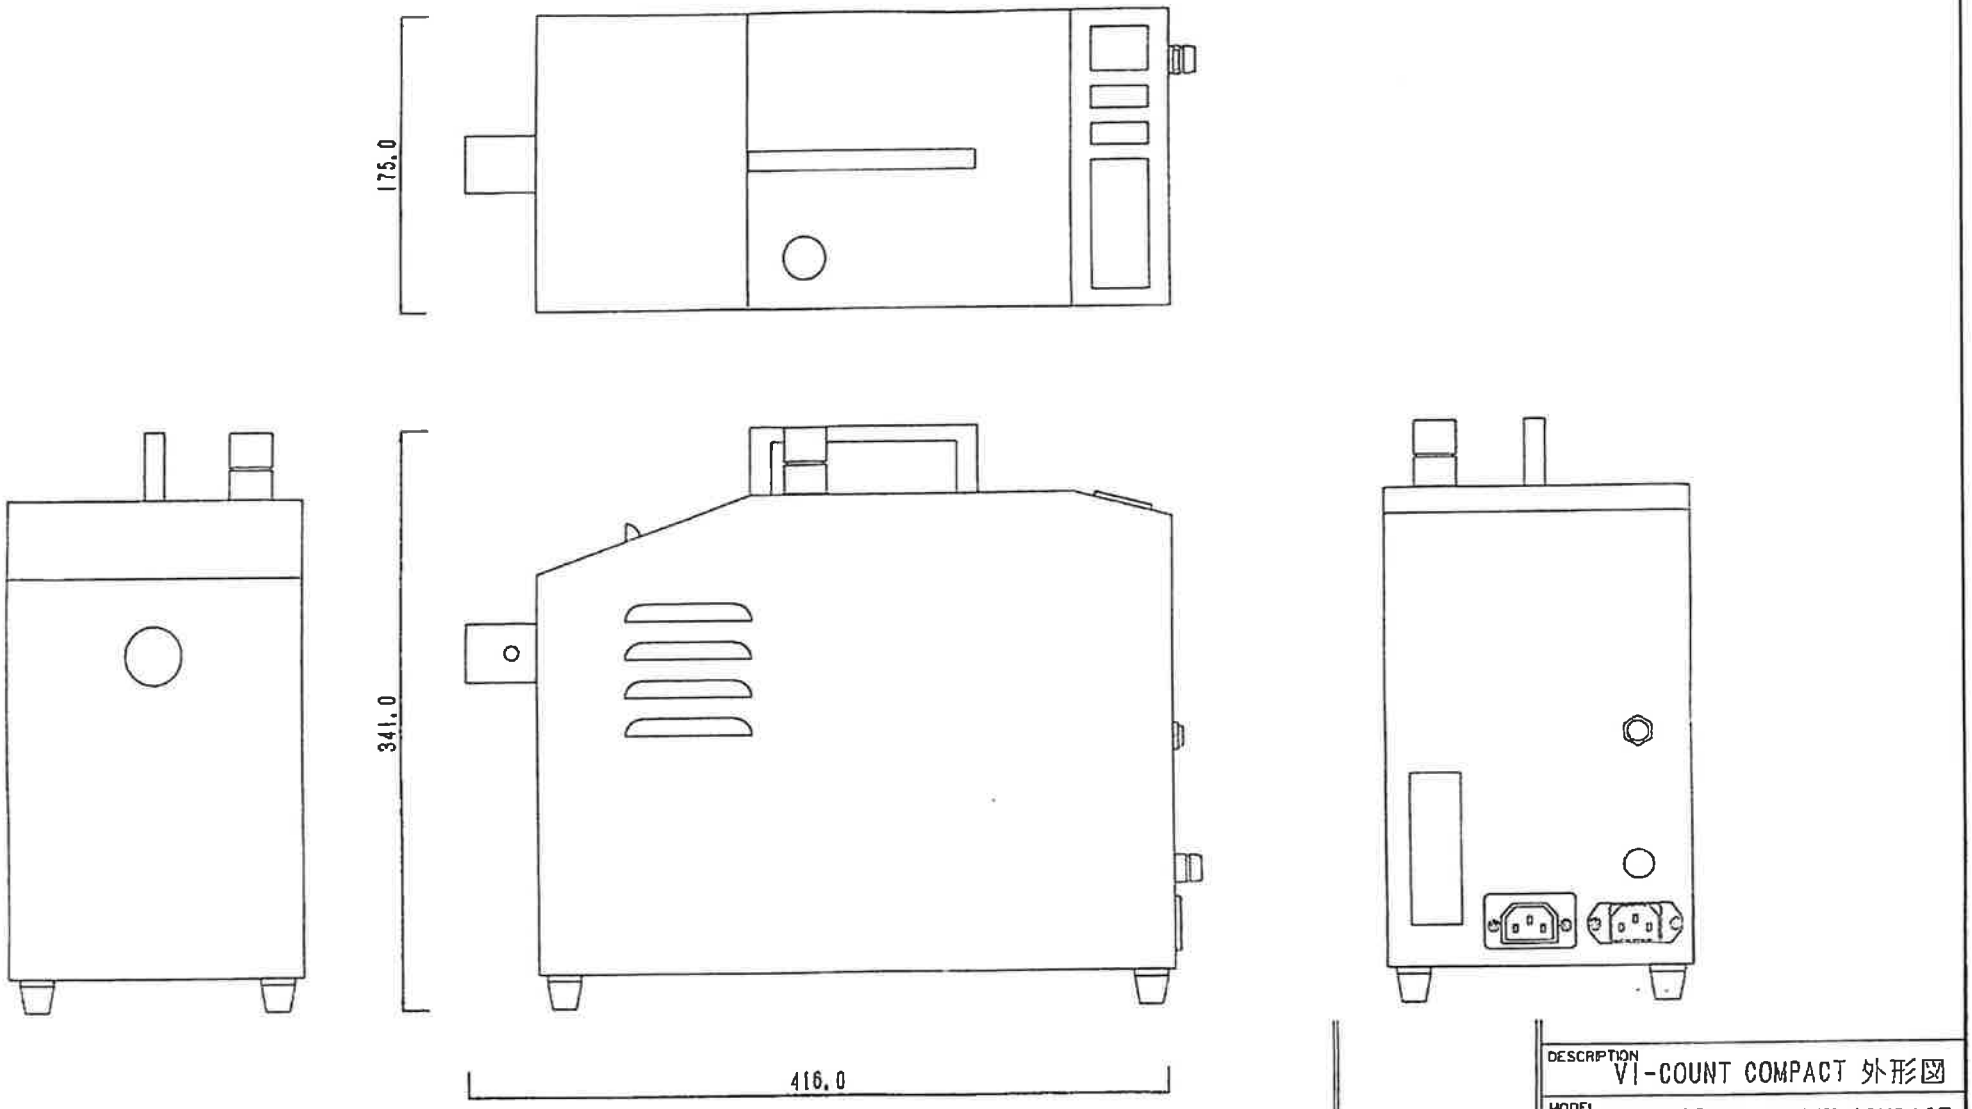

REVISION		DESCRIPTION VI-COUNT COMPACT 外形図				
		MODEL CONCEPT VI-COUNT COMPACT				
		DRAWING NO MTC-1994061701				
FILE NAME	APPROVED	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	SCALE	SHEET
					1/3	

Technical Data Sheet

Shell Ondina Oil

シェル オンジナ オイル

ー高級ホワイトオイルー

シェル オンジナ オイル は、特に厳選した原油を超高度に精製して得られた無色、低臭の高級ホワイトオイルです。

シェル オンジナ オイル は、化学的に安定した製品で、空気にさらされても酸化されにくく、ゴム質や膠着性を生じにくく、また熱によってスラッジや炭化物を生じにくい、優れた性質を持っております。

なお、**シェル オンジナ オイル 15、32、67** は、化粧品原料基準及び食品添加物成分規格に合格しておりますが、使用には基準があり、用途と残存量を定めています。

用途は、パン製造時の分割油（デバイダー油および離型剤）で、残存率はホワイトオイルとして 0.1％以下となっています。日本ではこの用途以外は登録されていません。

シェル　オンジナ　オイル　代表性状

項目 / 油種	密度 (15℃) g/cm^3	引火点 (開放式) ℃	流動点 ℃	色 (セーボルト)	動粘度 mm^2/s		粘度指数
					@40℃	@100℃	
シェル オンジナ オイル 15	0.846	186	−10.0	+30	15.6	−	−
シェル オンジナ オイル 32	0.862	210	−10.0	+30	31.5	−	−
シェル オンジナ オイル 67	0.867	240	−10.0	+30	67.8	−	−

＊代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。（2011-09）

シェル オンジナ オイル の販売荷姿 ： 200Lドラム 20L ペール缶

■ 使用上の留意点

・高純度のオイルなので、使用中または保管中に他油や異物の混入なきよう留意してください。
・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

昭和シェル石油株式会社

試験成績書

御中

昭和シェル石油株式会社

品　　名	Ondina Oil 15	
	代表性状	規格値

密度　(15℃)g/cm³	0.8452	0.830-0.850
反応	中性	中性
引火点(COC)　℃	188	180以上
粘度 (40℃) cSt	14.73	13.5-16.0
流動点　℃	-12.5	-10以下
全酸価　mgKOH/g	0.00	0.01以下
色　(セーボルト)	+30	+30以上
食品添加物規格	合格	合格
硫酸試験	合格	合格
遊離酸・遊離アルカリ	合格	合格
硫酸呈色物	合格	合格
イオウ化合物	合格	合格
多核芳香族炭化水素	合格	合格
ヒ素	合格	合格
日本薬局方規格	合格	合格
化粧品原料基準規格	合格	合格


参考：堺消防署までの地図
堺消防署
フェニーチェ堺
旧堺燈台
ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺
戎島町
南海グリル 中店
餃子酒場 目茶食茶 堺駅前本店
美味しい料理とお酒が楽しめる店
黄金あなごと季節の天ぷら 海ごこち
海ごこちで極上の穴子と天ぷらを
大浜だいしん アリーナ・だいしん...
大浜公園
堺区
大小路筋
堺大和路線
スターバックス コーヒー 堺東中央線店
シマノ自転車博物館
大小路
開口神社
さかい利晶の杜
黒焼かんた
高評価
堺市消防局
木曽路 宿院店
寺地町
堺東
大阪府立
くるみ餅 かん袋
フェニーチェ堺(堺市民芸術文化ホール)
清恵会病院
御陵通り
御陵前
大浜
堺